

## A. OBEC

# Horní Smrčné

## Přehledová mapka

Číslo obce PRVKUK

534

Kód obce PRVKUK

0614.013.534.00

Kód obce (IČOB)

13850 (550612)

Číslo ORP (ČSÚ)

013 (6113)

Název ORP


Třebíč

Kód POU (ČSÚ)


61133

Název POU

Třebíč



## Členění obce


	Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
	0614.013.534.01	Horní Smrčné	13850	138509

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 – Základní informace o obci

Obec Horní Smrčné leží severozápadně od města Třebíče, ve vzdálenosti cca 16 km.

### B.2 – Demografický vývoj

	Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel				
			2000	2015	2020	2025	2030
Horní Smrčné		trvale bydlící	51	46	45	43	41
		přechodně bydlící	120	120	120	120	120
		celkem	171	166	165	163	161
Obec Horní Smrčné celkem:		trvale bydlící	51	46	45	43	41
		přechodně bydlící	120	120	120	120	120
		celkem	171	166	165	163	161

## C. VODOVODY

### C.1 – Počet obyvatel připojených na vodovod

	Název části obce	Počet připojených obyvatel				
		2000	2015	2020	2025	2030
	Horní Smrčné	171	46	45	43	41
	Obec Horní Smrčné celkem:	171	46	45	43	41

### C.2 – VODOVODY – popis stávajícího stavu

Obec Horní Smrčné má vybudovaný veřejný vodovod, gravitačně zásobený z VDJ Smrčné 50 m3. Zdrojem vody je místní studna, situovaná severně od obce u samoty Prosenská.

### C.3 – VODOVODY – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Zejména je třeba nahrazení přívodního řadu z VDJ do obce a rekonstrukce rozvodných řadů po obci.

### C.4 – Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### C.5 – Nouzové zásobování vodou za krizové situace

#### Užitková voda

Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

#### Pitná voda


Obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec je třeba dovézt 0,51 m<sup>3</sup>/d.

### C.6 – VODOVODY – časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Smrčné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 – Počet obyvatel připojených na ČOV

 Název části obce	Počet připojených obyvatel				
	2000	2015	2020	2025	2030
Horní Smrčné	0	0	0	0	0
Obec Horní Smrčné celkem:	0	0	0	0	0

### D.2 – KANALIZACE – popis stávajícího stavu

V obci Horní Smrčné žije v současné době 46 trvale bydlících obyvatel. Tento počet se příležitostně zvyšuje o 120 rekreatantů.

V obci je vybudována jednotná kanalizace ze 60. let o délce cca 199 m, na kterou je napojena většina obyvatel a 3 rekreační objekty. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septických a odtud odváděny do místního vodního toku.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

### D.3 – KANALIZACE – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### D.4 – KANALIZACE – časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Horní Smrčné navrženo k realizaci žádné opatření.

## E. EKONOMICKÁ ČÁST


### Předpokládané investiční náklady v letech 2015 – 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice			
	vodovody	kanalizace	ČOV	celkem
Horní Smrčné	500	0	0	500
Obec Horní Smrčné celkem:	500	0	0	500

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

## MAPA - VODOVODY

Trasování sítí, lokalizace vodojemů, zdrojů, čerpacích stanic, ATS, ÚV

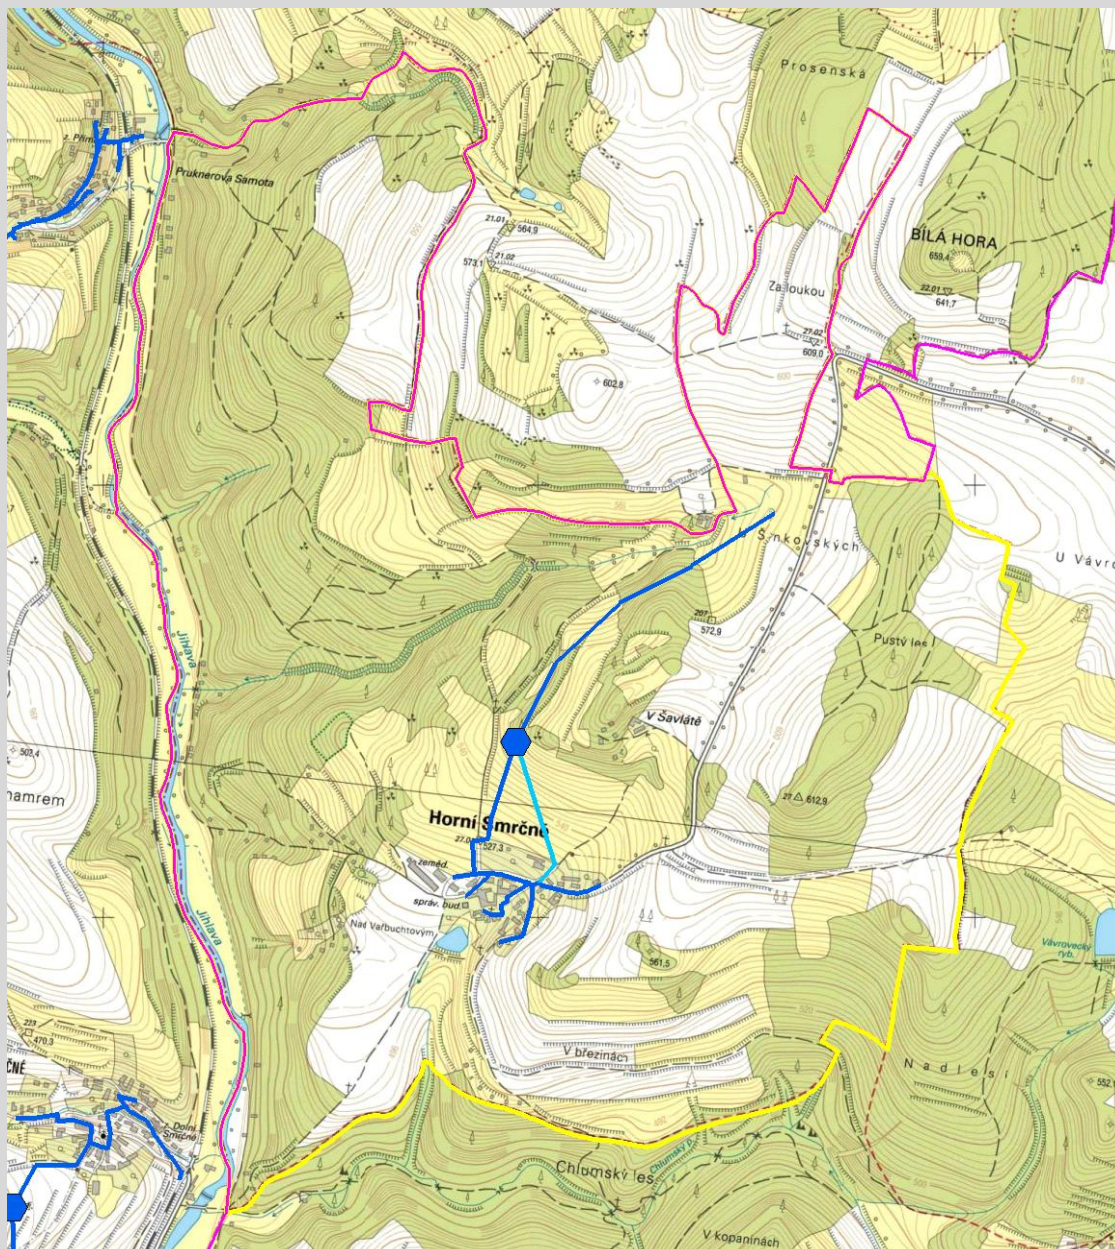

### Vodovodní řady

- stávající
- navrhované
- rekonstrukce

### Vodojem zemní

- stávající
- navrhovaný
- rekonstrukce

### Vodojem věžový

- stávající
- rekonstrukce

### Úprava vody

- stávající
- navrhované
- rekonstrukce

### Čerpací stanice

- stávající
- stávající s aku.
- navrhovaná
- rekonstrukce

### Studna

- stávající
- navrhovaná
- rekonstrukce

### Vrt

- stávající
- navrhovaný
- rekonstrukce

### Jímka/jímací zářez

- stávající
- navrhované
- stávající
- navrhované


### ATS

- stávající
- navrhované



## MAPA - KANALIZACE

Trasování sítí, lokalizace ČOV, čerpacích stanic, výústí, odlehčovacích komor

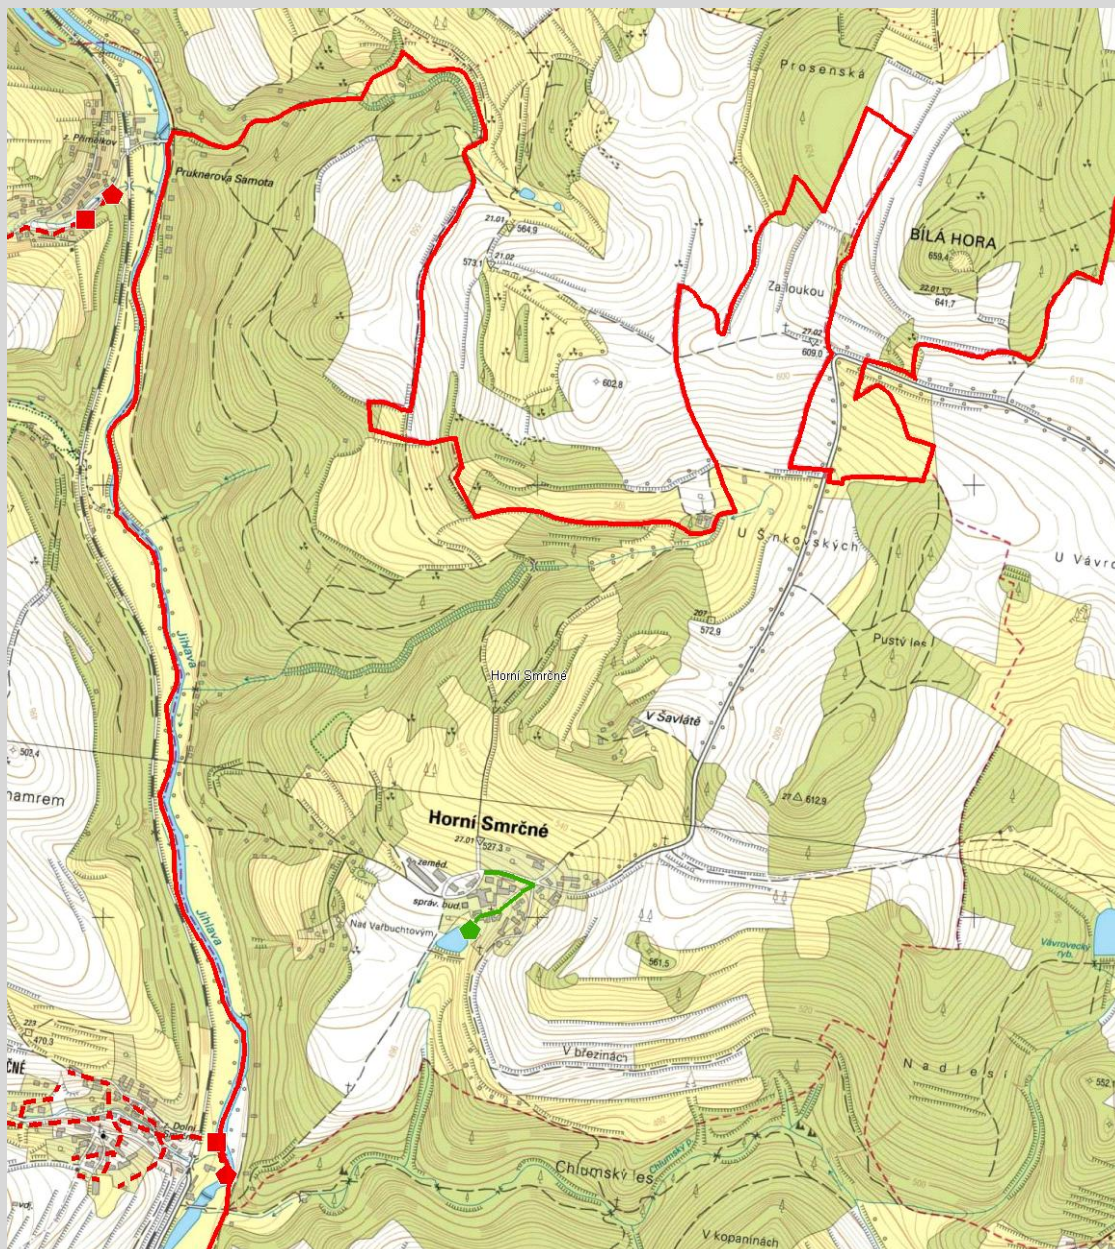

### Kanalizace:

#### Jednotná

- stávající
- navrhovaná
- rekonstrukce

#### Splašková

- stávající
- navrhovaná
- rekonstrukce

#### Výtlač

- stávající
- navrhovaná
- rekonstrukce

### Čistírny OV

- stávající
- navrhované
- rekonstrukce

### Čerpací stanice

- stávající
- navrhované
- rekonstrukce

### Výústní objekty

- stávající
- navrhované
- rekonstrukce

### Odlehčovací komory

- stávající
- navrhované
- rekonstrukce